

中天科技装备有限公司



.....

.....

.....

.....

.....

2.3

.....

2.4

.....

.....

2023	

[2011]2601 GB/T 32150-
2015 GB/T 32150 ISO 14064-
1:2018
ISO 14064-2:2019
ISO 14064-3 2019

1-2

1	
2	2023 GB/T 32150-2015 ()

GB/T 32150-2015

(

3

121760.11

GB/T 32150-2015

GB/T 32150-2015

()

2023

2-1

5)

6)

7)

2.3

2024 03 7

2

		2010	1
5.38	99772.39		41.83%
AAA			



2

--	--	--	--

		GJ/		
		GJ/		

tC/GJ

()

1

2

2

1


(


$$1 \quad / \quad = \quad / \quad \times$$


() ISO 14064-

1:2018

ISO 4064-3:2018

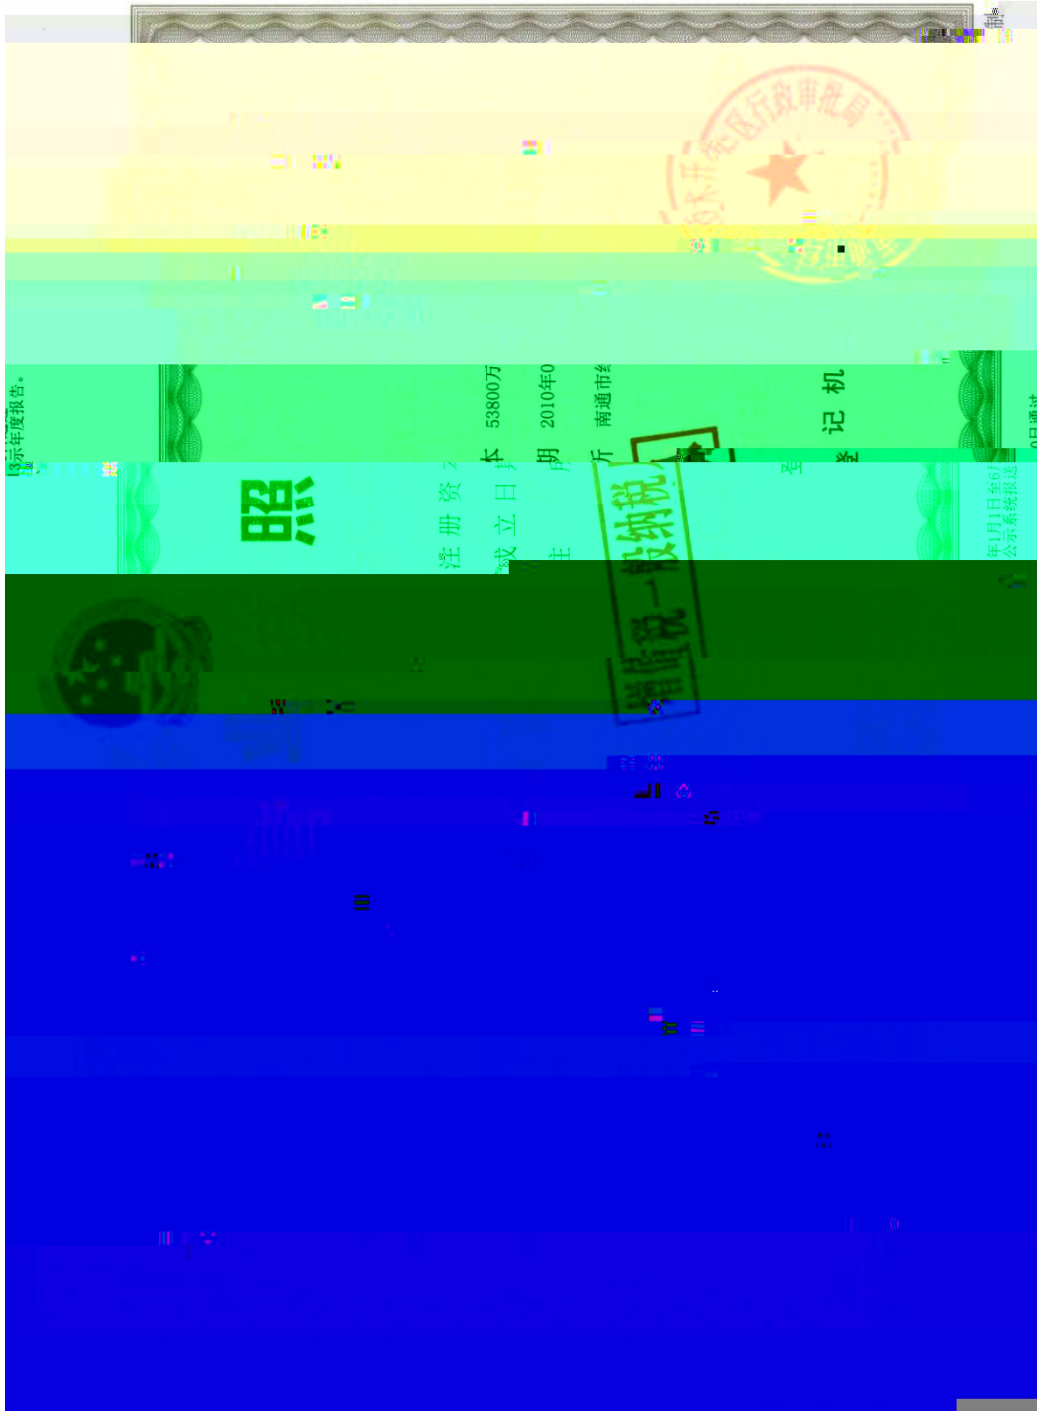

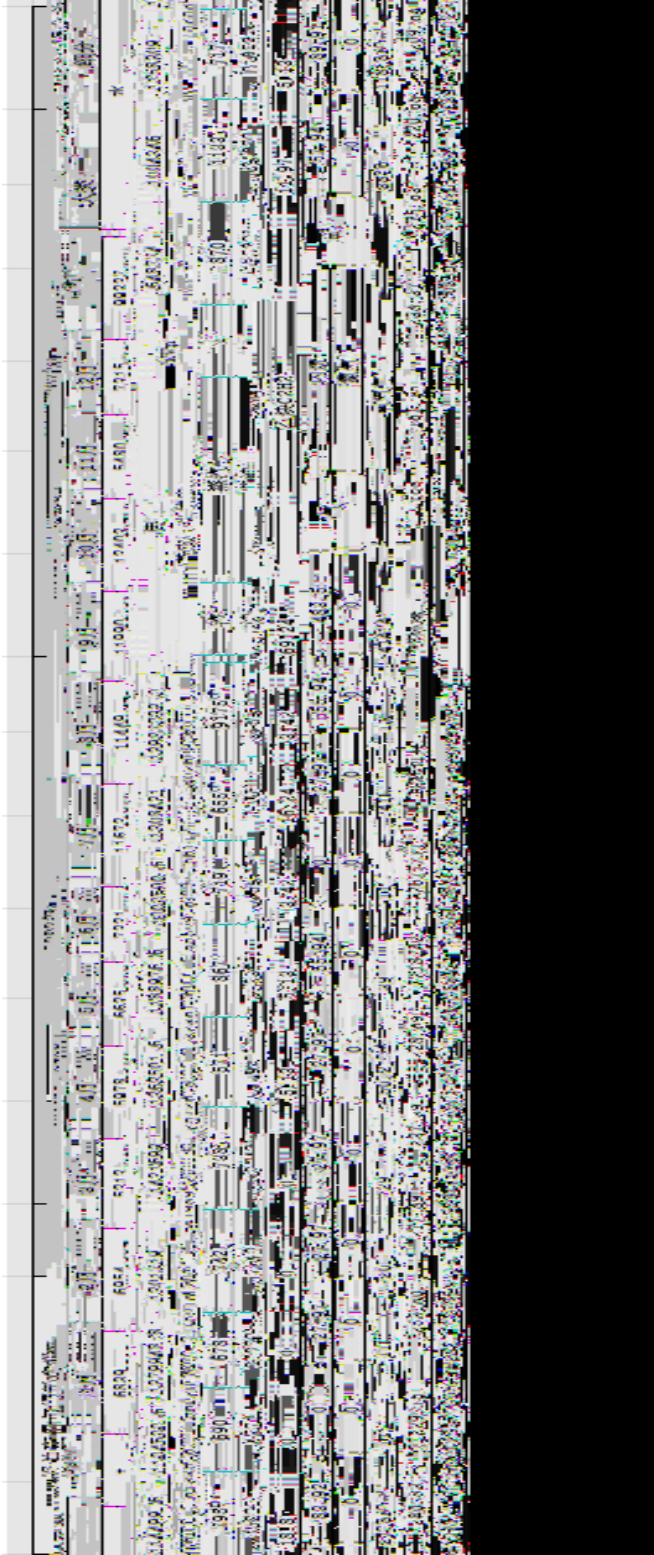

 中天科技 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司									
规格	数量	单位	生产厂家	生产日期	车间	层数	设备名称	型式	规格
50/10	10		江苏中天伯乐达的变压器有限公司	2021年10月1日	三车间	3	干式变压器	干式	SCB14-31

空调台账

序号	空调	车间	方位	型号	功率	备注
1	珠海格力	一车间	无尘车间西侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
2	珠海格力	一车间	无尘车间中侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
3	珠海格力	一车间	无尘车间东侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
4	珠海格力	一车间	一车间会议室	RF12WQ/NhA-N3JY01(O)	5164W	
5	珠海格力	一车间	一车间餐厅东侧	KFR-35W/IND03-S	2165W	
6	珠海格力	一车间	一车间餐厅西侧	KFR-35W/IND03-S	2165W	
7	珠海格力	一车间	一车间生产办公室	KFR-35W/IND03-S	2165W	
8	珠海格力	一车间	一车间设备办公室	KFR-35W/IND03-S	2165W	
9	珠海格力	一车间	一车间生产办公室北侧	KFR-35W/IND03-S	2165W	
10	珠海格力	一车间	一车间生产办公室南侧	RF12WQ/NhA-A3JY01	5164W	
11	珠海格力	一车间	一车间餐厅	KFR-35W/IND03-S	2165W	
12	珠海格力	一车间	一车间餐厅	KFR-35W/IND03-S	2165W	
13	珠海格力	食堂	餐厅东南侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
14	珠海格力	食堂	餐厅东南侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
15	珠海格力	食堂	餐厅东南侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
16	珠海格力	食堂	餐厅东南侧	RF28W/B-N5(O)	13.25KW	
17	珠海格力	食堂	餐厅东侧高处	KFR-35W/E02-2	1420W	
18	珠海格力	食堂	餐厅东侧高处	KFR-35W/E02-2	1420W	
19	珠海格力	食堂	餐厅北侧	KFR-35W/E02-2	1420W	
20	珠海格力	食堂	餐厅北侧	KFR-35W/E02-2	1420W	
21	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
22	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
23	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
24	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
25	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
26	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
27	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
28	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
29	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	
30	珠海格力	一车间	线市办公室	KFR-35W/E02-2	2165W	

